

Uusi paloturvallisuuslaitelaki

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Pelastusviranomaiset

Rakennusten paloturvallisuuslaitteiden kunnossapidosta ja kunnossapidon valvonnasta säädetään pelastuslaissa (379/2011).

Laitelaki 6 §: Selvitys laitteiston perusmäärittelyistä on toimitettava tiedoksi pelastusviranomaiselle.

Laitelaki 17 §: Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava tarkastuksessa havaitsemistaan vakavista puutteista ja uusintatarkastuksen määräämisestä pelastusviranomaiselle.

Pelastusviranomaiset

19 § Tarkastuslaitoksen on toimitettava tarkastuspöytäkirja tiedoksi pelastusviranomaiselle.

46 § Pelastusviranomaisen valvoo paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston haltijalle 15–17 §:ssä säädettyjen tarkastusvelvoitteiden noudattamista sekä käsisammuttimen tarkastus- ja huoltovelvoitetta koskevien 24 ja 26 §:n noudattamista. Pelastusviranomaisen valvonnasta säädetään pelastuslaissa.

Tiedonsaantioikeus

47 § Turvallisuus- ja kemikaalivirasto saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa valvonnassa saamiaan tietoja yksityisen ja yhteisön taloudellisesta asemasta, liikesalaisuudesta sekä yksityisen henkilökohtaisista oloista: 2) pelastusviranomaiselle, kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle sekä työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojaviranomaiselle, jos tiedon luovuttaminen on viranomaisen tehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä;

Tietopyynnot: **Sähköpostiosoite:** kirjaamo@tukes.fi

ilmoitusvelvollisuus

58 §

Pelastusviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus

Pelastusviranomaisen ja **kunnan rakennusvalvontaviranomaisen** on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle epäkohdista, joita valvontaa tehdessään tai muita tehtäviään hoitaessaan on havainnut tässä laissa tarkoitetuissa tuotteissa tai tarkastuslaitosten, asennusliikkeiden tai käsisammutinliikkeiden toiminnassa.

Esimerkiksi, Tarkastusten, palontutkinnan tai operatiivisen toiminnan yhteydessä esiin tulevat havainnot, sekä tarkastuslaitoksen, asennusliikkeen tai käsisammutinliikkeen kyseenalainen toiminta. Sähköpostilla jan.meszka@tukes.fi

Pelastustoimenlaitteet, tarkastusmäärät

Tarkastuksia yhteensä	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11 684	11 811	12 000	12 450	13 070	13080	12870	13450
Paloilmoittimet								
Varmennustarkastus	2 091	2 110	2 100	2 130	2 010	1935	2000	2080
Määräaikaistarkastus	5 616	5 500	5 400	5 820	6 340	6255	6080	6300
Yhteensä	7 707	7 610	7 500	7 950	8 350	8190	8080	8380
Sammutuslaitteistot								
Varmennustarkastus	883	947	900	880	950	890	840	860
Määräaikaistarkastus	3 094	3 254	3 600	3 620	3 770	4000	3950	4210
Yhteensä	3 977	4 201	4 500	4 500	4 720	4890	4790	5070

Havainnot

- Ilmoitusten siirrot, hälytykset eivät välity oikeaan paikkaan
 - Yleisesti tieto hälytyksistä ei välity esim. valvottuun paikkaan tai häkeen
 - Tarve viestiä myös pelastustoimelle, jolla valvontavastuu
- Huolto- ja kunnossapitotoiminta heikkoa
 - Huolto ei kata huolto-ohjelmaa tai kokonaan tekemättä
- Säännöllisiä koestuksia tekemättä
- Edellisten tarkastusten puutteita korjaamatta


Hätäkeskuslaitoksen valvontaan on liitetty noin 21 000 palo- ja rikosilmoitinlaitetta. Paloilmoitin on testattava kunnossapitosuunnitelman mukaan, yleensä kerran kuukaudessa. Testaus alkaa soittamalla Hätäkeskuslaitoksen ilmoitinlaitteiden testausnumeroon. Kuukauden aikana Hätäkeskuslaitos vastaanottaa 18 000 testausta. *Hätäkeskuslaitos

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävät kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa



Vuosi	Tammikuu	Helikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Vuosien 2020-2022 k.a.	1323	1247	1210	1115	1180	1561	1553	1701	1448	1394	1328	1313	16373
Vuosi 2023	1346	1168	1282	1279	1376	1472	1508	2098	1792	1602	1415	1369	17707
Vuosi 2024	2178	1353	1229	1267	1382	1504	1592	1729	1631	1291	141	0	15297

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävät kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina
Koko maa

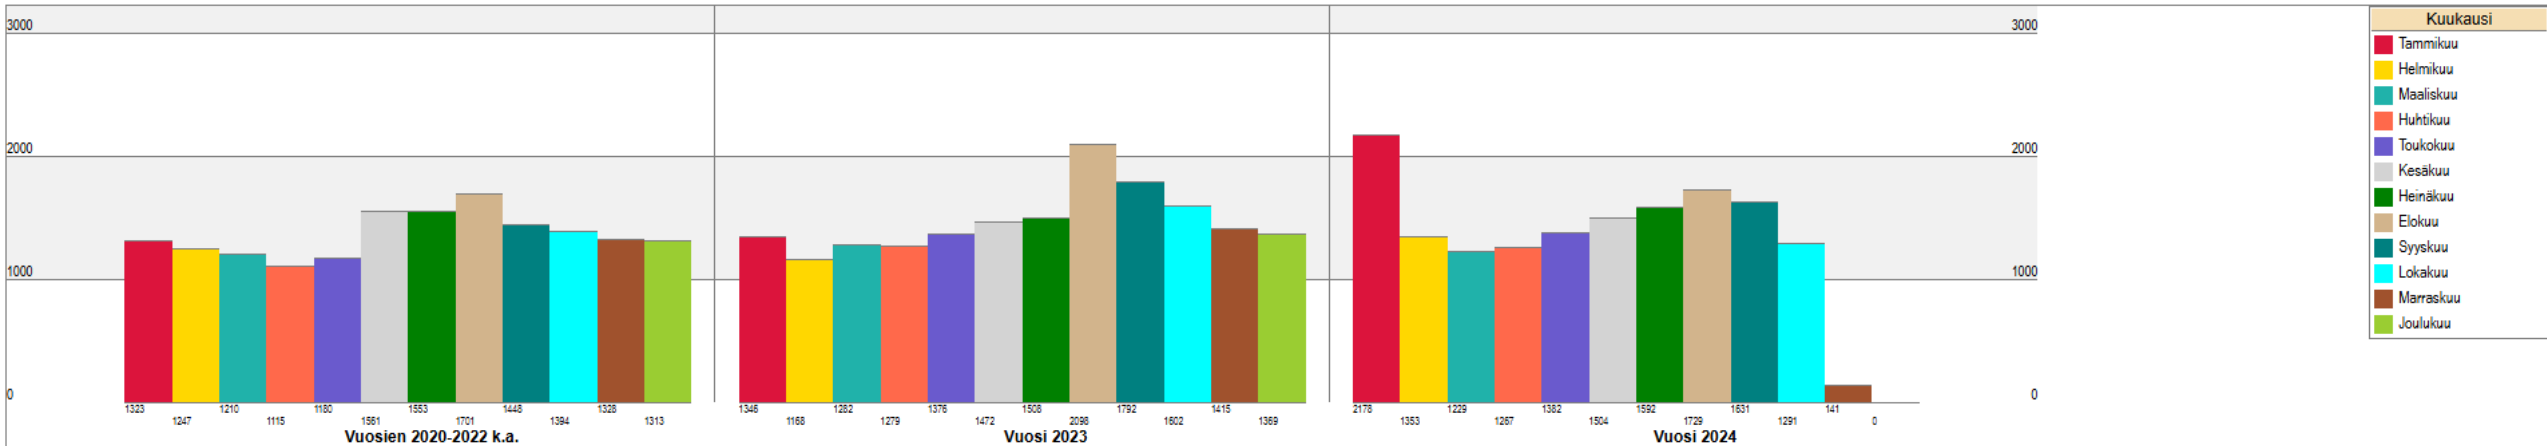

94 % ilmoituksista erheellisiä. 600 tulipaloa välittyy ensimmäisenä
automaatilla *SM

Kysymyksiä

Ja kommentteja

- 4 §: ”Vaatimukset koskevat myös ... laitteistoja, jotka liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon tai rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoon.”
- Tätä kohtaa lukeva voisi käsittää, että esimerkiksi purunpoistolaitteiston tai teollisen prosessin tai kuljettimen kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä voisi kuulua soveltamisalaan. 1 §:n 1 mom. 1 kohdassa puhutaan kiinteästi asennettavista laitteistoista. Onko tätä tulkittava niin, että prosessin sammutuslaitteisto ei ole rakennukseen kiinteästi asennettava laitteisto (vaikka se olisi yhdistetty vesiverkostoon kiinteästi)?
- 6 §: ” Selvitys laitteiston perusmäärittelyistä on toimitettava tiedoksi pelastusviranomaiselle.”
- Onko pelastusviranomaisella muuta velvollisuutta kuin ottaa vastaan ko. selvitys? Jos pelastusviranomainen havaitsee puutteita selvityksessä, kuka voi puuttua ja määrätä korjattavaksi? Rakentamisessa ehkä rakennusvalvontaviranomainen..? Valmiissa rakennuksessa pelastusviranomainen..?
- 58 § ” Pelastusviranomaisen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle epäkohdista...”
- Kaikki, myös lievät puutteet tulee ilmoittaa Tukesille. Kumoutuva laki koskee vain vakavia puutteita. Kysymys: Mikä on ilmoituskanava Tukesille ja onko siellä valmius huomattavasti lisääntyvään ilmoitusmäärään?